



TEST ISOLES
INSULATED TEST CONNECTORS

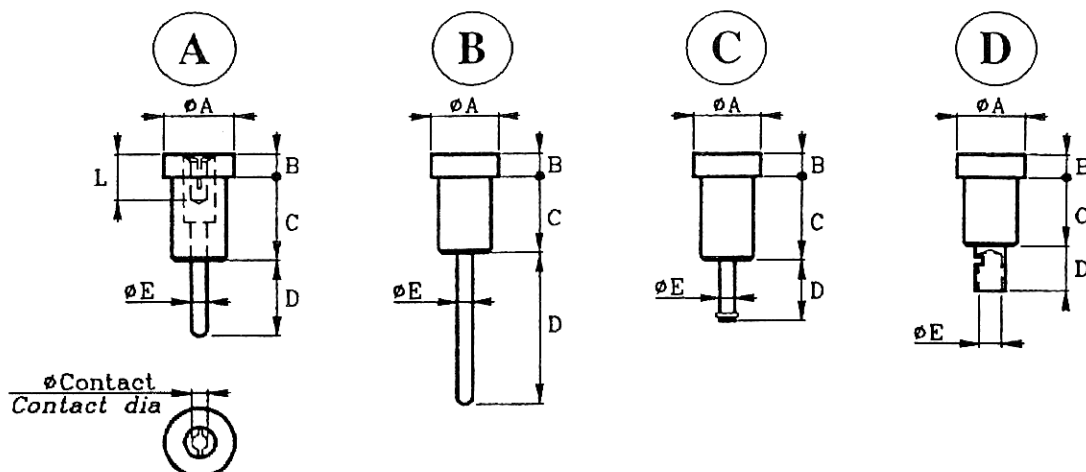

Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Isolant Insulating material			D	Ø E	Contact Contact		Perçage + 0,1 Bore - 0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		Ø A	B	C			Ø	L	Ø P	ép.T max. th. T	
A	TEST-4571	4,50	1,50	5,50	5,00	1,00	1,00	3,50	3,50	4,00	4 500
	TEST-4573	4,50	1,50	5,50	3,00	1,00	1,00	3,50	3,50	4,00	4 500
	TEST-4515	4,80	2,00	7,00	4,00	1,00	1,50	4,50	3,80	5,50	5 000
	TEST-1495	5,50	1,00	5,50	3,00	1,10	2,00	3,50	4,10	4,00	4 000
	TEST-5584	5,50	2,00	7,50	4,00	1,00	2,00	4,50	4,30	6,00	6 000
	MTF-385	5,50	6,00	3,50	3,50	1,00	2,00	4,50	3,50	2,50	5 000
B	TEST-4425	4,50	1,50	4,80	9,00	1,00	1,00	3,50	3,50	3,50	4 500
	TEST-4420	4,50	1,50	4,80	9,00	1,00	1,50	3,50	3,50	3,50	4 500
C	TEST-4572	4,50	1,50	5,50	4,00	1,00	1,00	3,50	3,50	4,00	4 500
D	TEST-4576F	4,50	1,50	4,50	3,00	1,00	1,00	3,50	3,50	3,00	4 000

SCHEMA DE MONTAGE ET DE PERÇAGE
ASSEMBLY AND BORE DIAGRAM

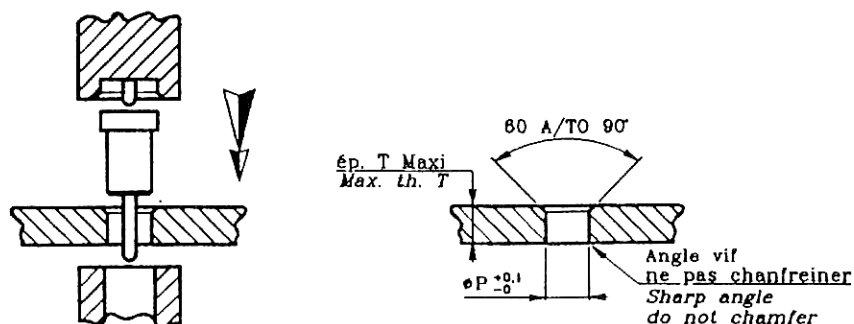

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
General characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.