



TESTS ISOLES - CONTACT "CNI"
INSULATED TEST CONNECTORS - "CNI" CONTACT

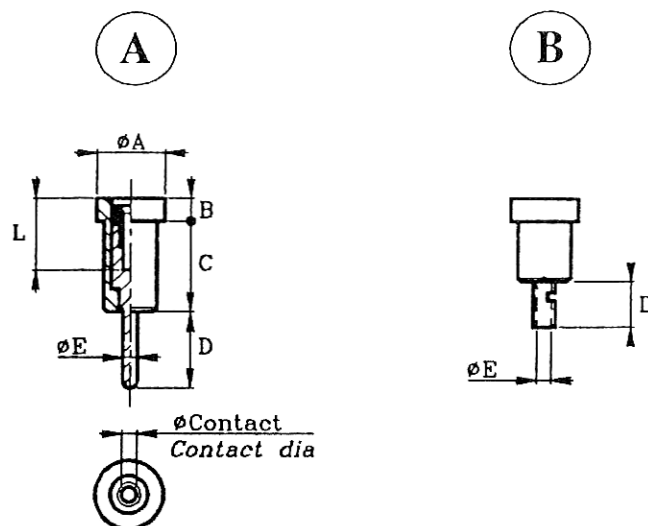

Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Isolant Insulating material			D	Ø E	Contact Contact		Perçage + 0,1 Bore - 0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (V DC)
		Ø A	B	C			Ø	L	Ø P	ép.T max. th. T	
A	CM-4055	3,50	1,50	5,40	4,50	0,65	0,50	4,00	2,70	4,00	3 000
	CM-4065	3,50	1,50	5,40	4,50	0,65	0,65	4,00	2,70	4,00	3 000
	CM-4080	4,00	1,50	5,40	4,50	1,00	0,85	4,00	3,00	4,00	3 500
	CM-4010	4,00	1,50	5,40	4,50	1,00	1,00	4,00	3,00	4,00	3 500
	CM-4903	4,50	1,20	5,80	3,50	1,00	1,00	4,50	3,50	4,00	3 500
B	CM-4577	4,50	1,50	3,80	3,00	1,00	0,85	3,50	3,50	3,50	4 500
	CM-4578	4,50	1,50	3,80	3,00	1,00	1,00	3,50	3,50	3,50	4 500

SCHEMA DE MONTAGE ET DE PERÇAGE
ASSEMBLY AND BORE DIAGRAM

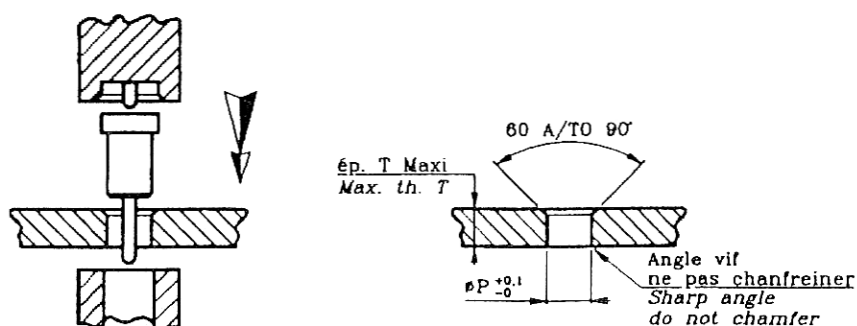

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
General characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.